

תעודת בדיקה מס' 8814307578  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג 1953

פרטי ההזמנה :

שם המזמין:	מ.מ.ש. חשמל בע"מ
כתובת:	רחוב השייש 7, מפרץ חיפה, חיפה 26110.
תאריך ההזמנה:	31.01.2008

בדיקה של:

ארון מחומר מבודד מתוצרת TONGJUN תורכיה. פרטים ומידות ראה בעמ' 2.
---

מהות הבדיקה:

אימות דרגת ההגנה IP449 לפי תקן הישראלי ת"י 981 מיון דרגות ההגנה של מעטפות לציווד חשמלי ולפי שיטות הבדיקה הנדרשות בתקן הנ"ל, על פי ת"י 165 שיטות בדיקה של מוצרי חשמל.  סעיפים: 5.4 הגנה מפני מוצקים שגודלם עולה על 1 מ"מ. 6.4 הגנה מפני התזה – מכל כיוון. 10 הגנה מפני אנרגית הולם 20 ג"ל.
--

מסמך זה בלבד לא ישמש לשחרור טובין ממכס	מסמך זה מתייחס לדוגמא שנבדקה בלבד ואין ליחסו לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
--	---	---

מסקנות:

<p>הדוגמא שנבדקה נמצאה מתאימה לדרגת ההגנה IP 449</p> <p>הערות: לפי בקשת המזמין, נבדקה דרגת ההגנה IP449 . לא נבדקה התאמת המוצר לדרישות תקנים אחרים.</p>
--

שם החותם: סרחיו גברוביץ  
תפקידו: ראש ענף תעשייה

שם החותם: מוטי אילון  
תפקידו: מהנדס בודק

תעודת בדיקה מס' 8814307578

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תאור המוצר

המוצר הנבדק הינו ארון מחומר מבודד, בעל פלטה פנימית מפח להתקנת הציוד, 2 צירים בקצוות הלוח ו21 מנעולים עם פתיחה בעזרת כלי יעודי (מפתח אומגה כפול). שנת יצור 2007.

מידות הארון :  
גובה: 800 מ"מ  
עומק: 500 מ"מ  
רוחב: 270 מ"מ



TONGUN

וכן סמל בידוד כפול וסמל 2 סיפות בתוך משולש


הסימון המופיע ע"ג המוצר בחלקו התחתון הינו כלהלן:

סמל הברק בתוך עיגול


[www.m-m-s.co.il](http://www.m-m-s.co.il)

04-8721124

הסימון המופיע ע"ג המוצר בחלקו העליון הינו כלהלן:

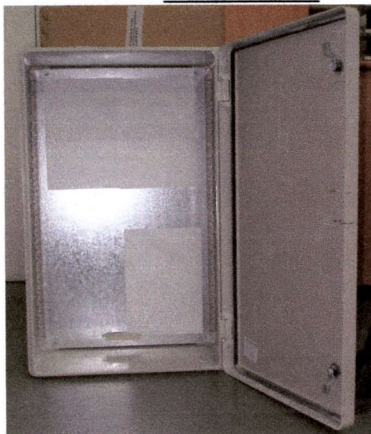

פתוח

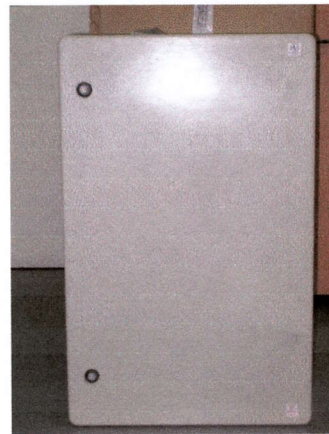

סגור

תמונת המוצר:

ממצאי הבדיקה:

תאור הממצא  
לא חדר מדיד בעובי 1 מ"מ כלל בכל כיוון ללוח הסגור.  
לא נכנסו מים כלל בבדיקת התזה מכל הכיוונים.  
לא נגרם כל נזק ללוח בהכאה בעצמה של 20 ג'ול, מכל הכיוונים וכן על הצירים והדלת.

סעיף	בדיקת
5.6	IP4XX
6.4	IPX4X
10	IPXX4

מסקנה: מתאים  
סוף תעודת בדיקה!